


貯水槽の適正な管理について

～ 貯水槽水道を設置している皆様へ～

貯水槽（貯水槽水道）とは

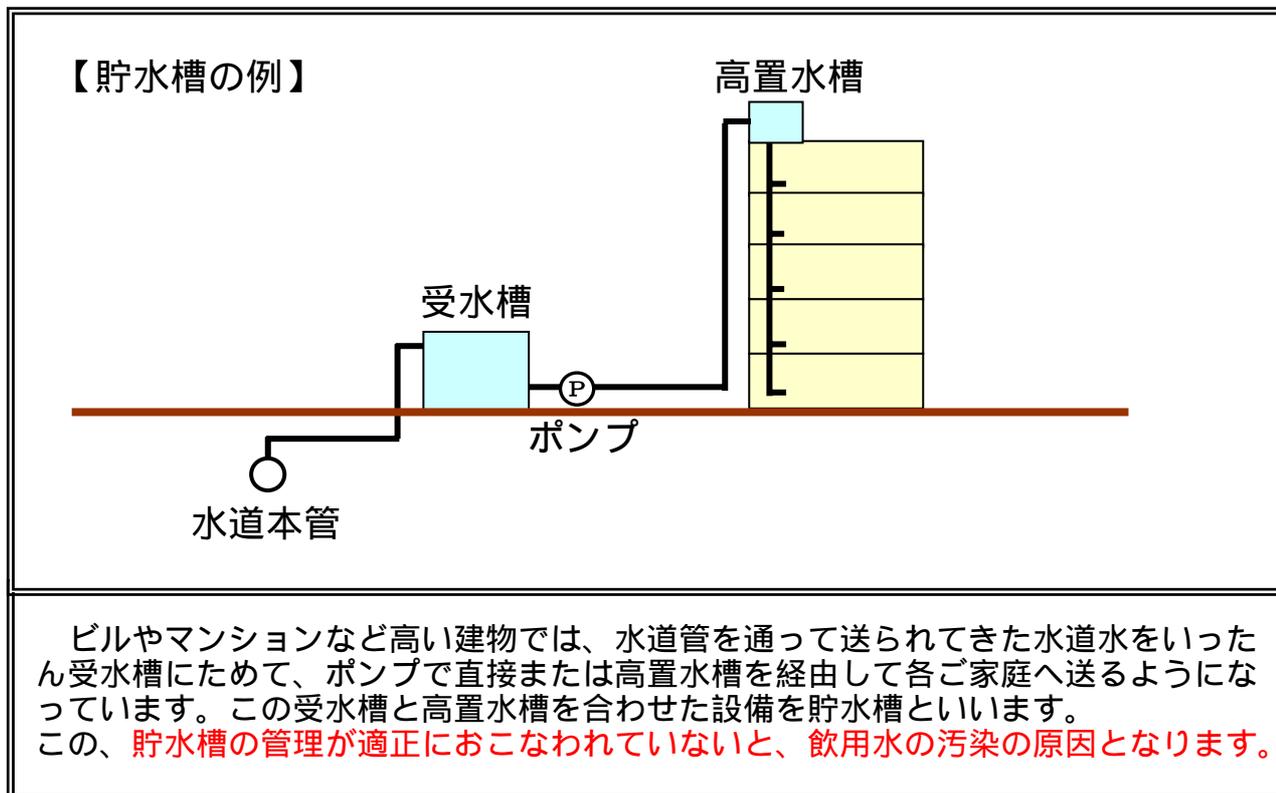

貯水槽の管理は

貯水槽の責任管理は、建物の所有者（以下「設置者」といいます。）にあります。水道管を通して送られてきた水道水の水質管理については、受水槽に入るまでは水道事業者である水道局の責任ですが、**受水槽に入ってから**の責任は**設置者**となります。これまでは、受水槽の容量が 10 m^3 を超える貯水槽については、水道法により定期検査を受けることが設置者に義務付けられていましたが、 10 m^3 以下のものについては設置者の自主的な管理に委ねられていました。

しかし、水道法の改正により、より安全な水道水をお届けするために、本市では 10 m^3 以下の貯水槽についても、 10 m^3 を越えるものと同様に適正な管理に努めなければならないことになりました。今後、貯水槽の容量によらず、**設置者は利用者のために適正な清掃、管理を行い、検査を受けてください。**

貯水槽管理のあり方

1. 定期的な清掃

1年に1回以上、専門的知識・技能を有する清掃登録業者等による清掃を定期的に受けてください。


2. 貯水槽の点検

貯水槽の蓋は、しっかりと鍵がかけられているか、雨水などが入り込む余地がないかなどの点検を行ってください。

3. 蛇口の水質検査

蛇口から出る水の色や臭い、濁り等についても異常がないか検査を行ってください。異常があった時は、直ちに給水を停止し、利用者に知らせるとともに、水道局お客様サービス課へ連絡してください。

貯水槽のチェック！ ～あなたの水は大丈夫？～

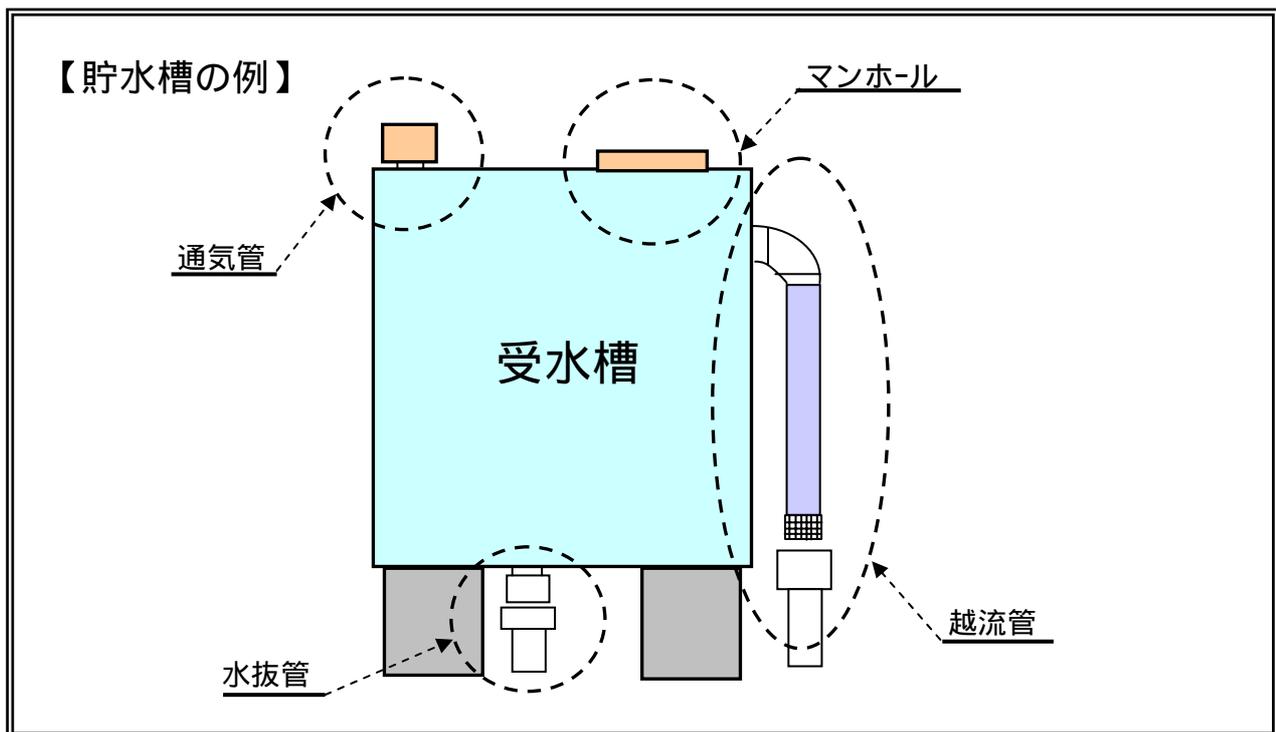

周囲	ごみ等が置かれていませんか ツタ等の植物等が生い茂っていませんか
外壁	亀裂や破損はありませんか 雨水や虫等が入り込む隙間はありませんか 鳥の糞等の汚物で汚れていませんか

内部	汚れていませんか (藻やバクテリアが繁殖してませんか)
マンホール	蓋は隙間がないように密閉されていますか 容易に開けられないように、施錠等してありますか
通気管	防虫網がついていますか/破れていませんか
越流管	防虫網がついていますか/破れていませんか 排水管と直接接続されてませんか
水抜管	排水管と直接接続されてませんか
水	味や色、臭いに異常がありませんか

利用者の方で、水の異常に気づかれた時は、貯水槽の設置者又は、水道局へご連絡ください。

水道局では、常に安全できれいな水をお届けしていますが、貯水槽が汚れているとせつかくのきれいな水も汚れてしまいます。貯水槽の設置者は、利用者にきれいな水をお届けするために、管理点検等を日頃から行い、貯水槽を適正に管理してください。

交野市水道局 お客様サービス課

〒576-0033 交野市私市2丁目24番1号

TEL: 072-891-0016

FAX: 072-893-0652